

УТВЕРЖДАЮ

Глава Городского округа Подольск

Н.И.Пестов




(Handwritten signature)

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
Реконструкция ВЗУ п.Быково, включая ВНС 2-го подъема и станции обезжелезивания

1.Информация по объекту	Значение				
1.1.Адрес объекта	Московская область, Городской округ Подольск, п.Быково				
1.2.Вид работ	Реконструкция ВЗУ п.Быково, включая ВНС 2-го подъема и станции обезжелезивания				
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию	30.12.2017				
1.4.Производительность,м3/сут.	1000				
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	2104				
1.6Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой чел	2104				
1.7.Ответственный	Лукьянова Людмила Геннадьевна, начальник отдела капитального строительства МУП "Водоканал" г.Подольска				
1.8.Контактный телефон ответственного	8 4967 54 78 69				
1.9.Электронная почта ответственного	oks@vodokanalpodolsk.ru				
	2016	2017		2018	
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		1 100,00			
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		0			
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		0			
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.		1 100,00			
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО					
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД		не требуется			

Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД		не требуется			
Экспертиза ПИР/ПСД		не требуется			
Размещение закупки на приобретение оборудования и материалов		30.09.2017			
Заключение контракта на выполнение СМР		не требуется			
Ввод объекта в эксплуатацию		30.12.2017			

Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу _____

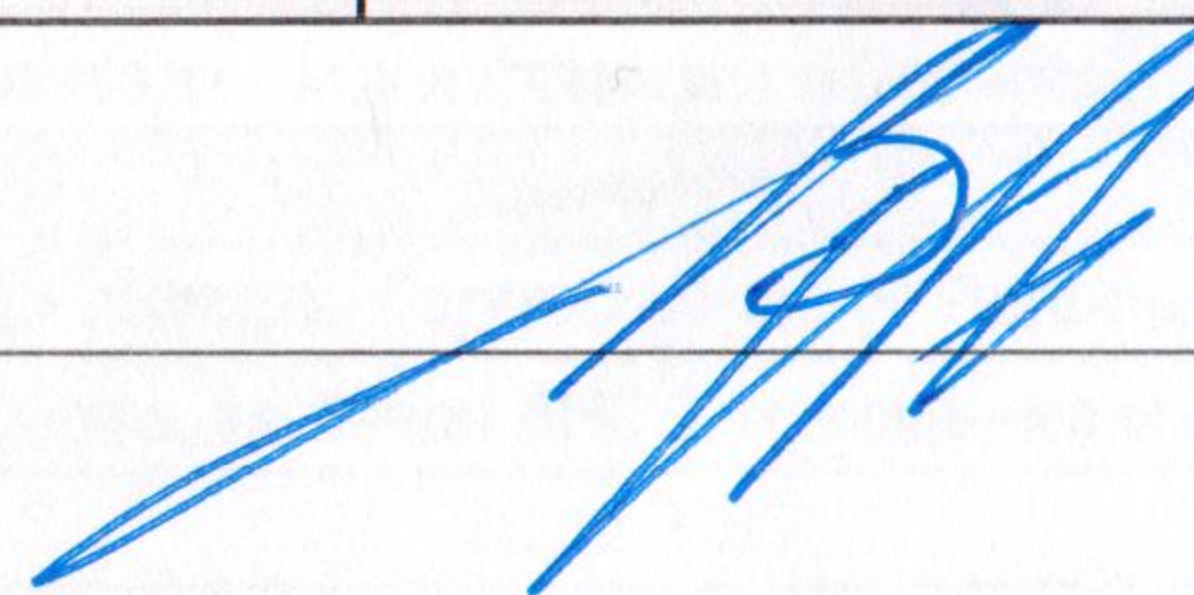

В.О.Лукьяненко